


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
P  
R  
S  
T

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
P  
R  
S  
T

| Tunnus | Tyyppi                | Kv   | As.  | Dp  | Virtaama | Teho              | meno-/paluvesi | tuleva-/lähteväilma | Valmistaja |
|--------|-----------------------|------|------|-----|----------|-------------------|----------------|---------------------|------------|
|        |                       | m³/h | arvo | kPa | l/s      | W, kW             | °C             | °C                  |            |
| TV45   | VPP46.20F1.4Q + SSA61 | 2,6  | 3,6  | 21  | 0,31     |                   |                |                     | Siemens    |
| PU40   | ALPHA2 25-60, 1~230V  |      |      | 45  | 0,31     | 40 W (5-45 W)     |                |                     | Grundfos   |
| LS45   | STAD DN25             | 3,5  | 2,0  | 10  | 0,31     |                   |                |                     | TA         |
| LP10   | 2.1-750-490-2R        | 3,2  |      | 12  | 0,31     | 25.9 kW, 0,8 m³/s | 50/30          | -11/+21             |            |

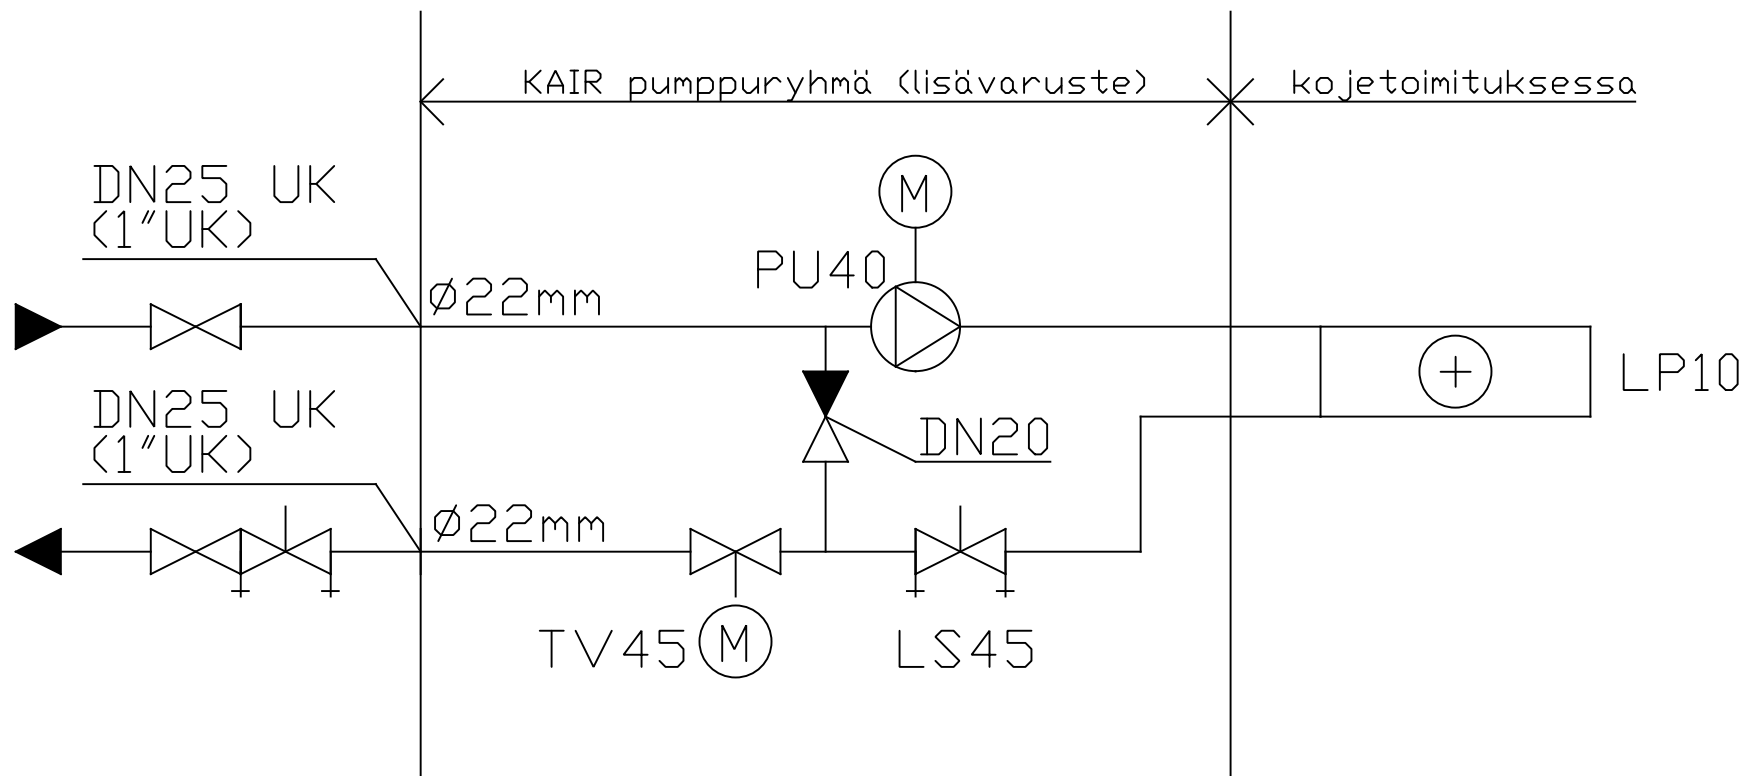

| MUUTOS | PVM | MUUTTI |
|--------|-----|--------|
| A      |     |        |
| B      |     |        |
| C      |     |        |

| PVM          | TOIMINTAKAAVIO NO. | TIEDOSTO |
|--------------|--------------------|----------|
| SUUNN.       | PUE1.4-3285-VP     | LEHTI    |
| TYÖN NO.     |                    | LEHTIX   |
| PROJEKTI NO. | PIIR.NO.           | MUUTOS   |